

ANÈRES

Nom : Non renseigné

0°27'35"E, 43°4'4"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°27'35"E,43°4'4"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°27'35)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **51 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre

Zonage PPR approuvé : ∅

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité


■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

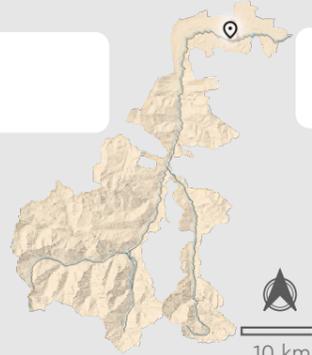

10 km

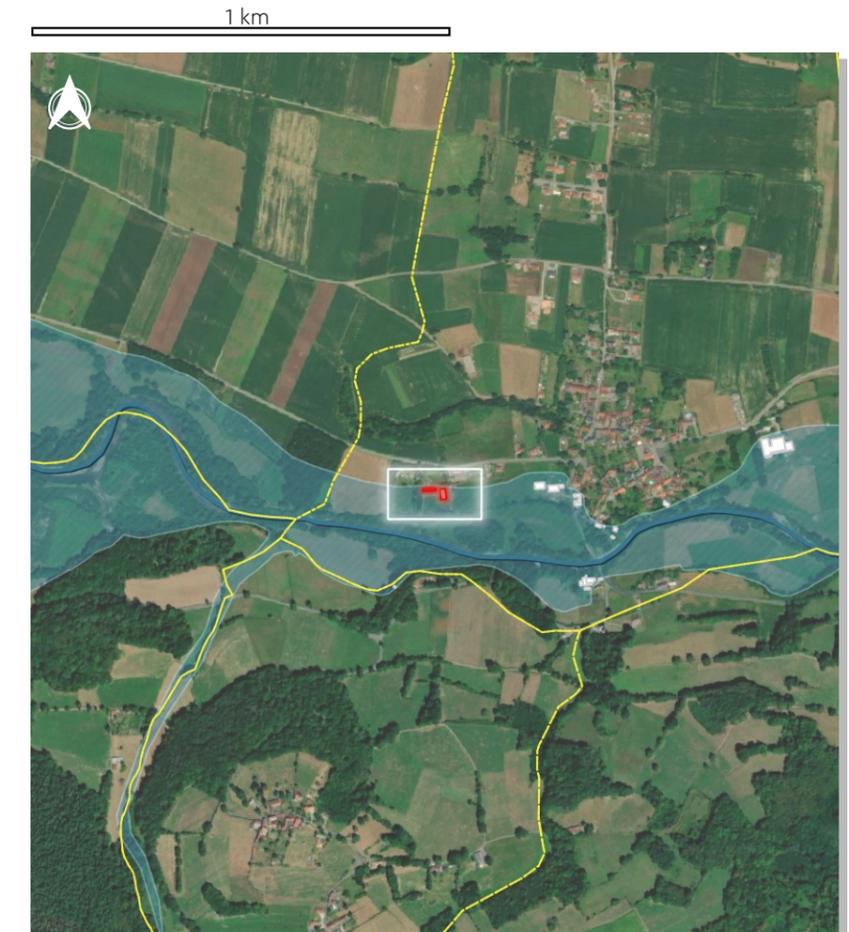

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

AVENTIGNAN

∅ ∅ ∅



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	41-80
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Difficile
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

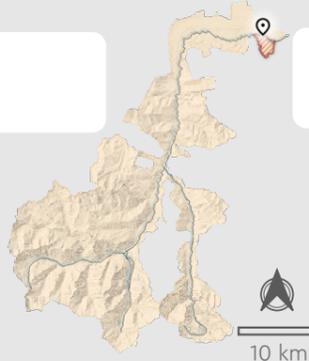

Nom : Non renseigné


0°31'12"E, 43°4'23"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°31'12"E,43°4'23"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°31'12)



0 10 20 30 m



1 km

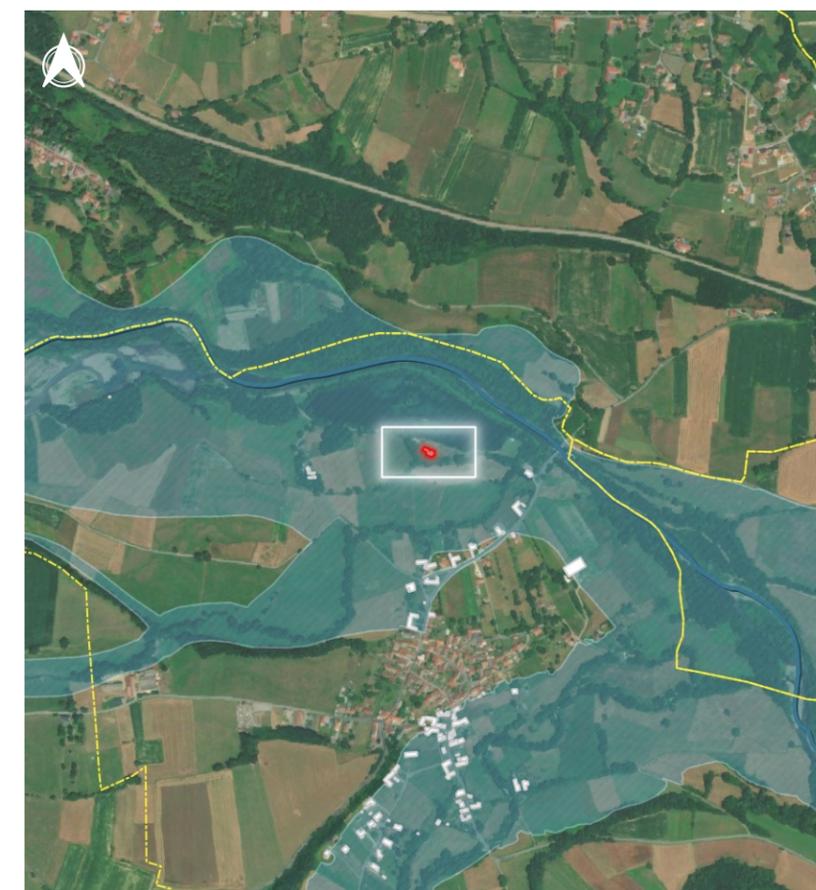

Source : BDTOP0 (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

BIZOUS

∅



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 45 %

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Gîte

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Oui
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Oui
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Oui
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Facile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

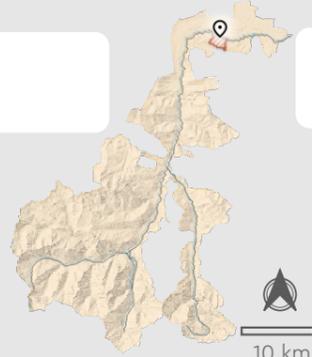

Nom : Ma petite jungle

0°26'32"E, 43°4'7"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32"E,43°4'7"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32)



0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



BIZOUS

Nom : Non renseigné

0°26'22"E, 43°4'1"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'22"E,43°4'1"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'22)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **51 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 14 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre

Zonage PPR approuvé : ∅

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

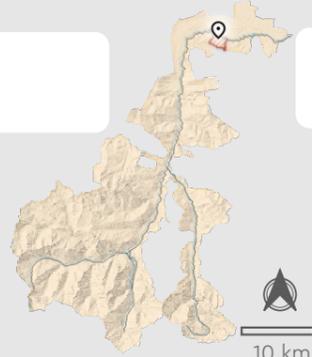

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



BIZOUS



ERP



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 68 %

Indice de vulnérabilité calculé : 22 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissement de divers cultes

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	3 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	81-100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

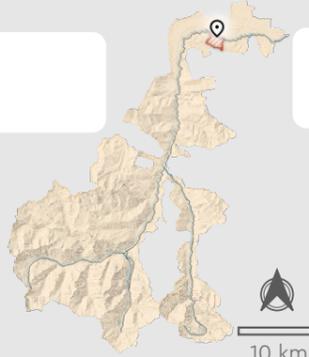

Nom : Non renseigné

0°26'32"E, 43°4'8"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32"E,43°4'8"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

1 km



BIZOUS



ERP



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 79 %

Indice de vulnérabilité calculé : 27 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

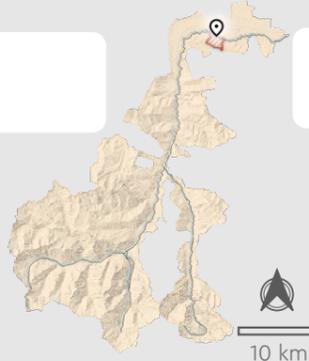

Nom : Non renseigné

0°26'29"E, 43°4'11"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'29"E,43°4'11"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'29)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

1 km



BIZOVS

Nom : Non renseigné

0°26'32"E, 43°4'9"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32"E,43°4'9"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'32)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **68 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 22 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Inf. au niveau naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Sous-sol (∅ occ. la nuit)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

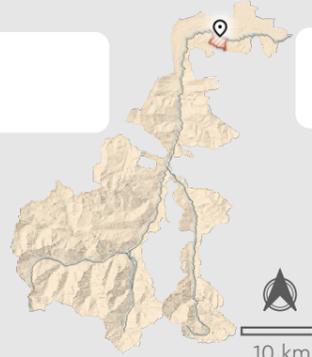

10 km



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



MAZÈRES-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°32'40"E, 43°4'13"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'40"E,43°4'13"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'40)



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **70 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 23 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissement de divers cultes

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende


- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

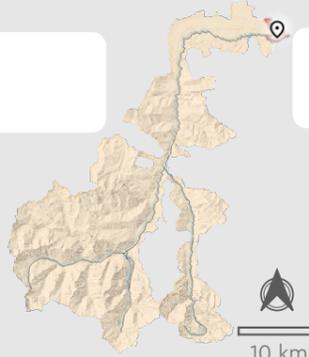

0 10 20 30 m



1 km

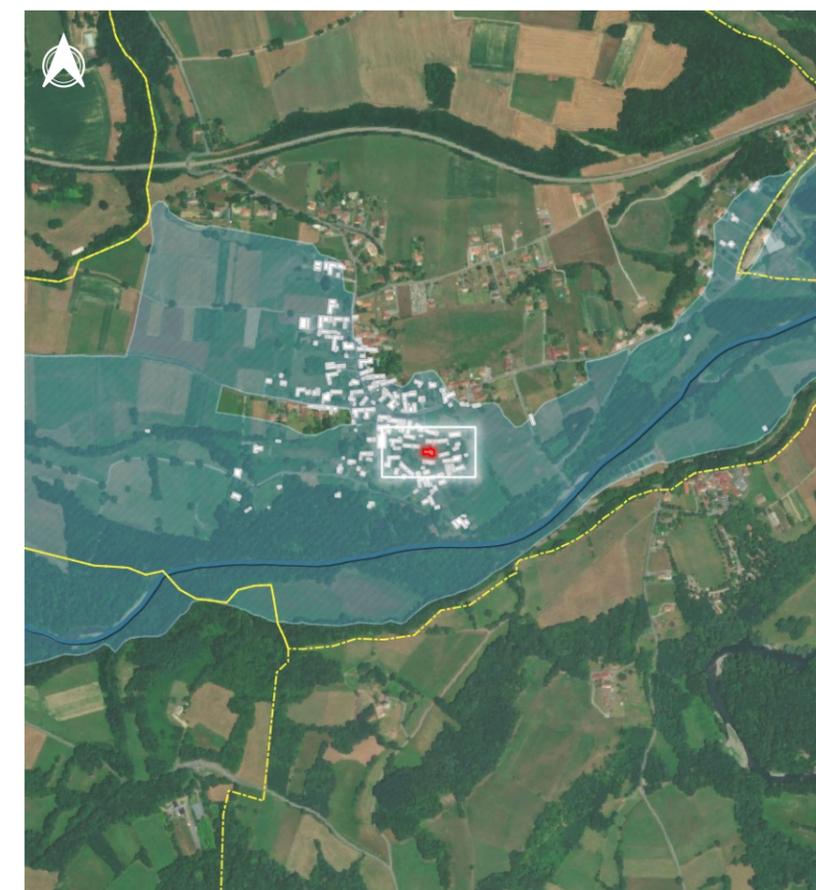

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



MAZÈRES-DE-NESTE

∅ ∅ ∅



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 53 %

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

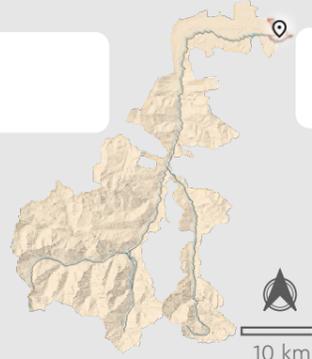

Nom : Non renseigné

0°32'35"E, 43°4'15"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35"E,43°4'15"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35)




0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

1 km

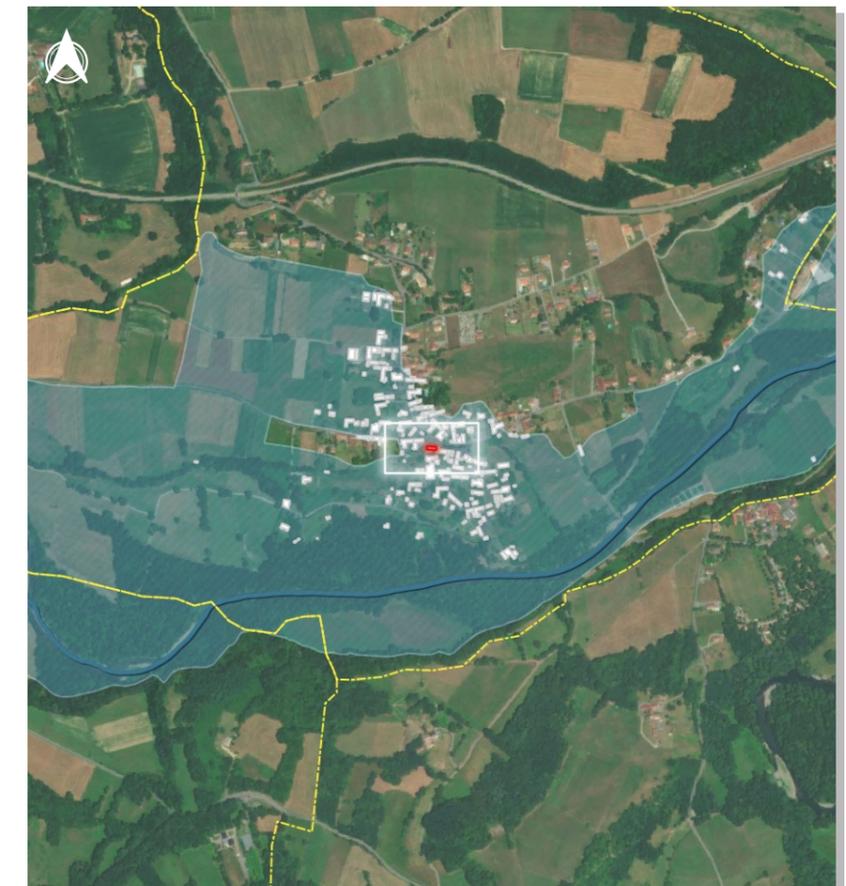

MAZÈRES-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°32'35"E, 43°4'14"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35"E,43°4'14"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **64 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Mairie

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

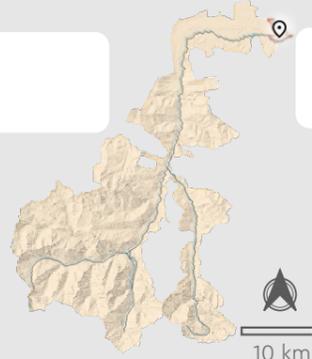

0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

MAZÈRES-DE-NESTE



ERP



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 79 %

Indice de vulnérabilité calculé : 27 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	3 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

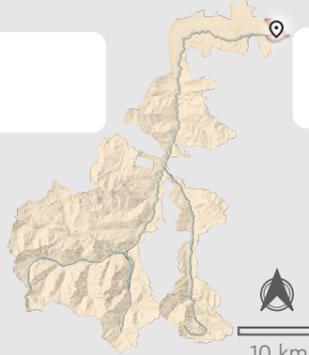


Nom : Non renseigné


0°32'35"E, 43°4'14"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35"E,43°4'14"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'35)



0 10 20 30 m

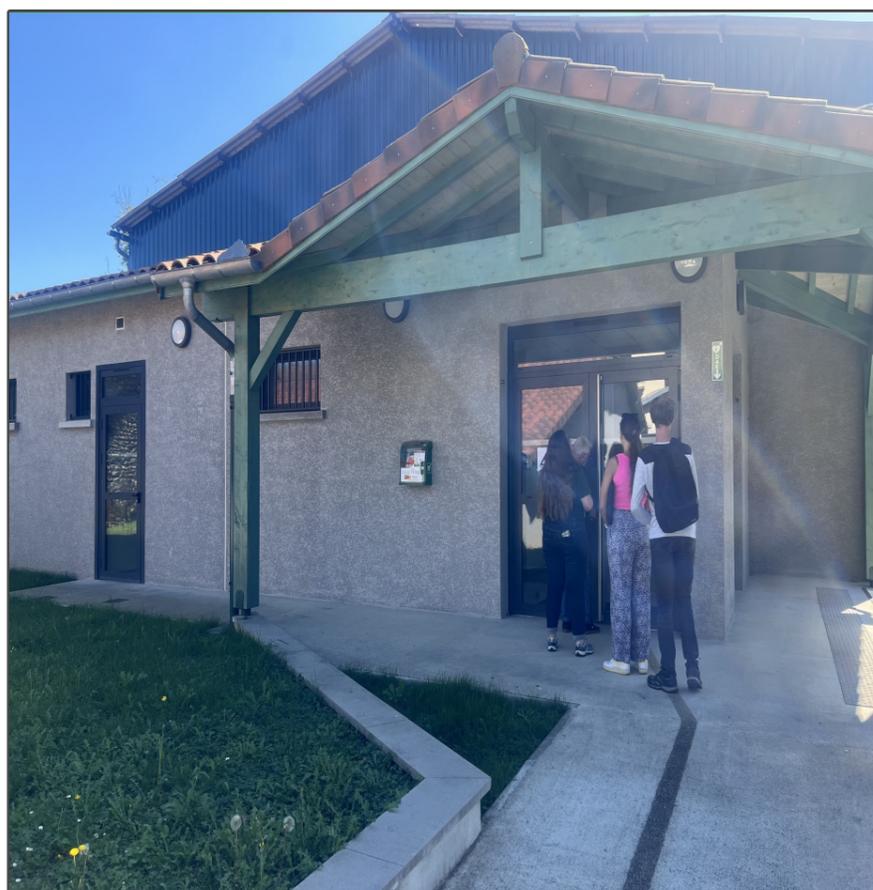

1 km

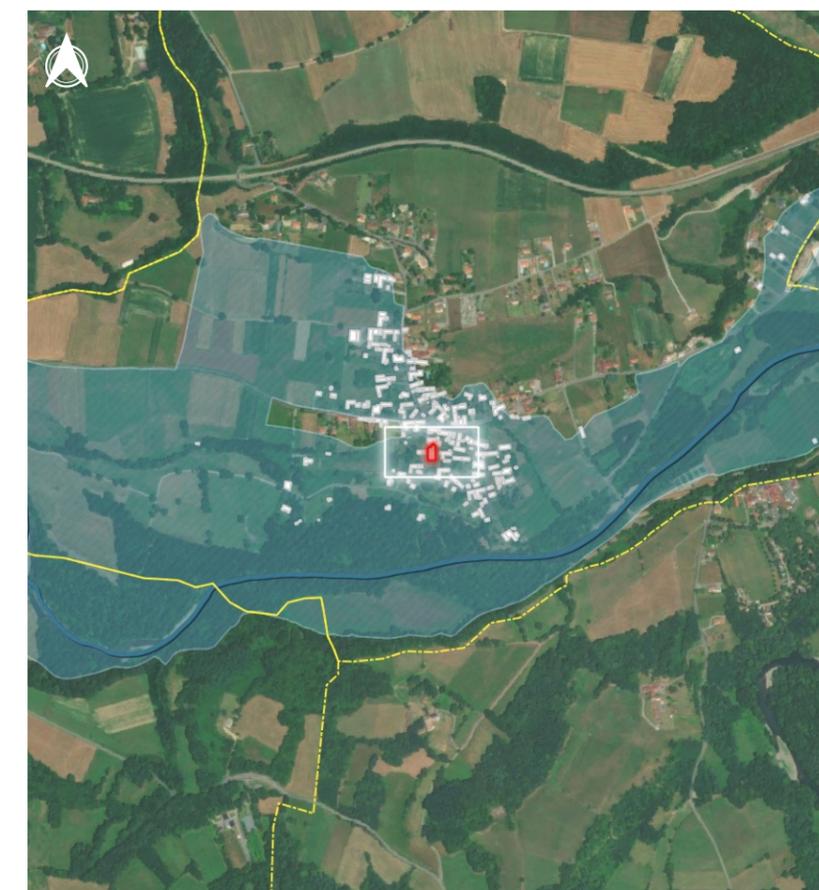

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

MAZÈRES-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°32'51"E, 43°4'15"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'51"E,43°4'15"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°32'51)

 ERP
 ∅
 HUMAINE
 ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 % *Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37*
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements sportifs couverts

Zonage PPR approuvé : Champs expansions des crues, H=0,5m
 Zonage PPR prescrit : ∅
 Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

 Nombre d'étages	1
 Accessibilité aux étages	Oui
 Surélévation	2 marches
 Présence d'ouvrage de protection	Non
 Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
 Transparence hydraulique	Non
 Fréquentation estimée	> 100
 Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
 Âge des occupants	Tout public
 Présence d'ouverture sur le toit	Non
 Présence de barreaux aux fenêtres	Non
 Accessibilité au sol	Difficile
 Accessibilité par les airs	Moyenne

Légende

-  Zone inondable
-  Hydrographie
-  Route départementale
-  Limite communale
-  Bâtiment
-  Bâti diagnostiqué (page courante)



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

NESTIER

Nom : Les Ocybelles

0°29'15"E, 43°4'6"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'15"E,43°4'6"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'15)

∅



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **62 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Fort

Zonage PPR prescrit : ∅

Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Oui
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Facile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

∅ ∅ ∅



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	2 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	41-80
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Moyenne


Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

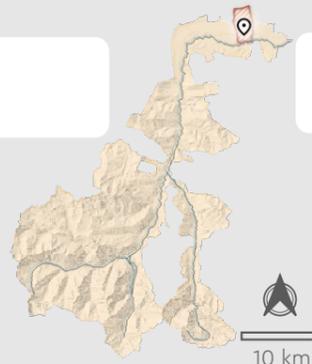

Nom : Restaurant La Tanière

0°28'57"E, 43°4'41"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57"E,43°4'41"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57)

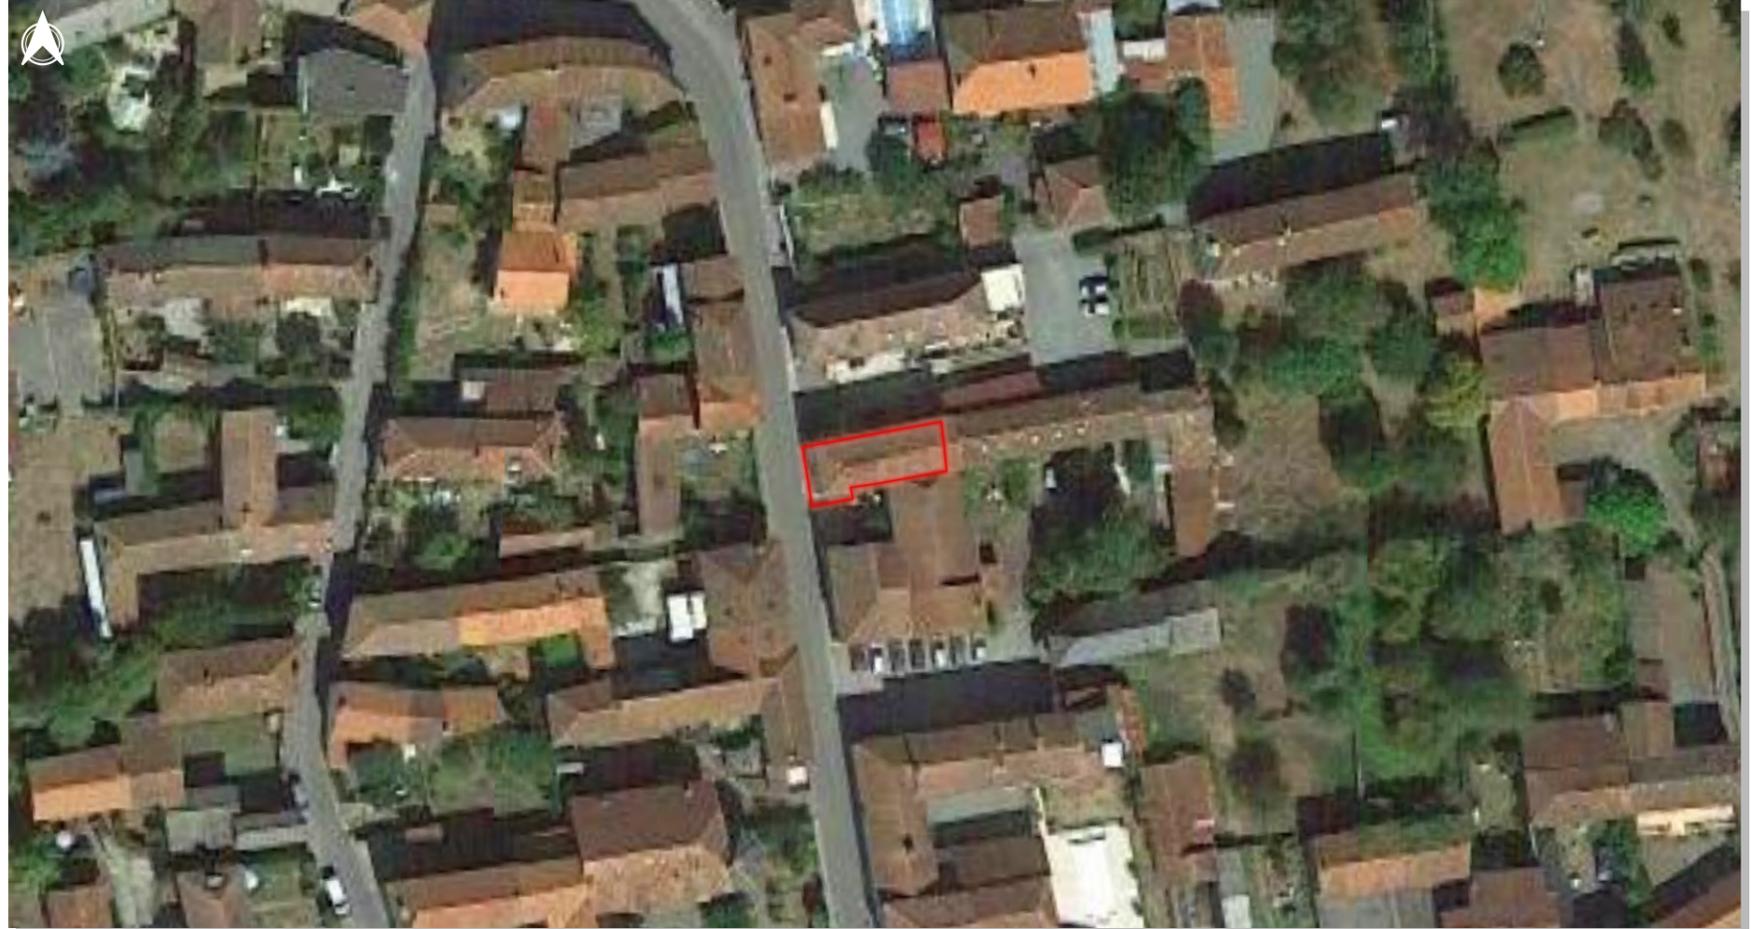

0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°29'13"E, 43°4'48"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'13"E,43°4'48"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'13)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **53 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	3 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

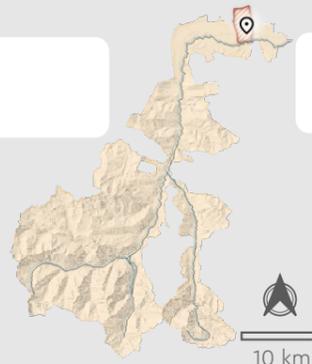

0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°29'13"E, 43°4'46"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'13"E,43°4'46"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'13)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **70 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 23 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu :


Zonage PPR approuvé : Faible
 Zonage PPR prescrit : ∅
 Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

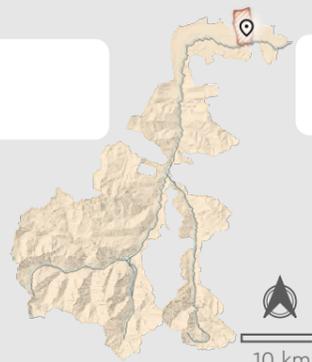

10 km



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 47 %

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	1
Accessibilité aux étages	Oui
Surélévation	1 marche
Présence d'ouvrage de protection	Non
Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
Transparence hydraulique	Non
Fréquentation estimée	1-40
Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
Âge des occupants	Tout public
Présence d'ouverture sur le toit	Non
Présence de barreaux aux fenêtres	Non
Accessibilité au sol	Moyenne
Accessibilité par les airs	Moyenne

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

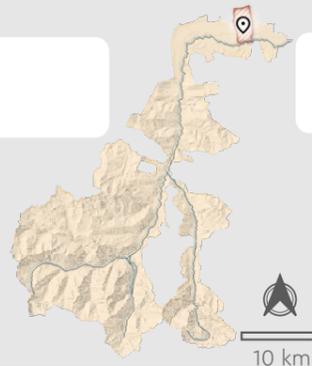

Nom : Non renseigné

0°28'52"E, 43°4'49"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'52"E,43°4'49"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'52)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 49 %

Indice de vulnérabilité calculé : 13 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	> 2
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Personne âgée
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

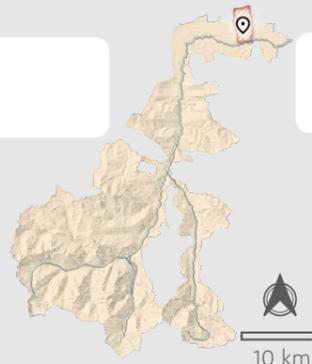

Nom : Non renseigné

0°28'51"E, 43°4'49"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'51"E,43°4'49"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'51)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°28'51"E, 43°4'47"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'51"E,43°4'47"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'51)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **43 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 10 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu :


Zonage PPR approuvé : Faible
 Zonage PPR prescrit : ∅
 Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

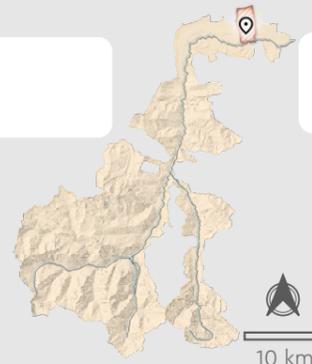

0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



∅



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 62 %

Indice de vulnérabilité calculé : 19 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements de soins

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Incertain
■ Surélévation	Inf. au niveau naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

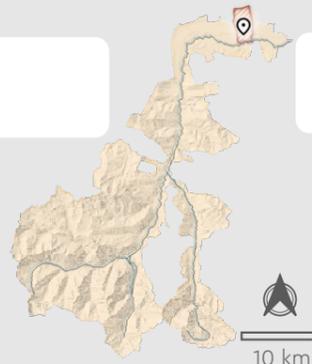

Nom : Non renseigné

0°28'54"E, 43°4'43"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'54"E,43°4'43"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'54)



0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 55 %

Indice de vulnérabilité calculé : 16 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	4 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Oui
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

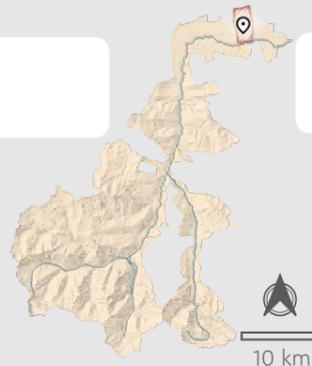

Nom : La Maison du savoir

0°28'52"E, 43°4'48"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'52"E,43°4'48"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'52)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°28'57"E, 43°4'40"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57"E,43°4'40"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



∅



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **57 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Oui
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Moyenne

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

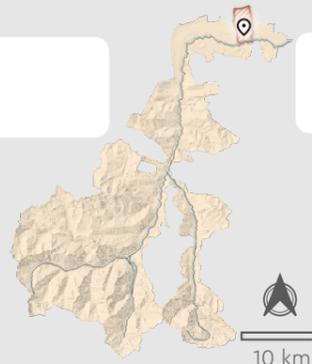

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



ERP



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **66 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 21 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Structures d'accueil pour personnes âgées/handicapées

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	81-100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Oui
■ Âge des occupants	Personne âgée
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

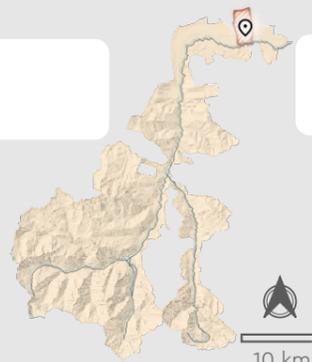

Nom : Non renseigné

0°29'5"E, 43°4'47"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'5"E,43°4'47"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'5\)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 72 %

Indice de vulnérabilité calculé : 24 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	> 100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Enfant
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué
(page courante)

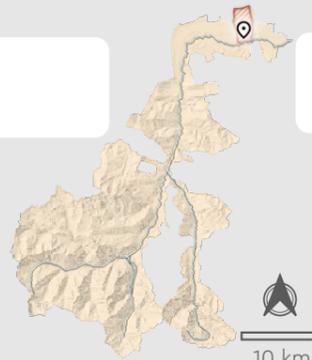

Nom : Non renseigné

0°28'56"E, 43°4'28"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'56"E,43°4'28"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'56)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Préfabriqué - Traitreur

0°28'57"E, 43°4'42"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57"E,43°4'42"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **53 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité


■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

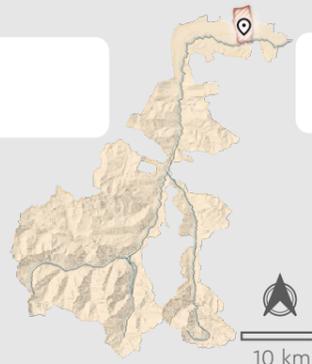

0 10 20 30 m

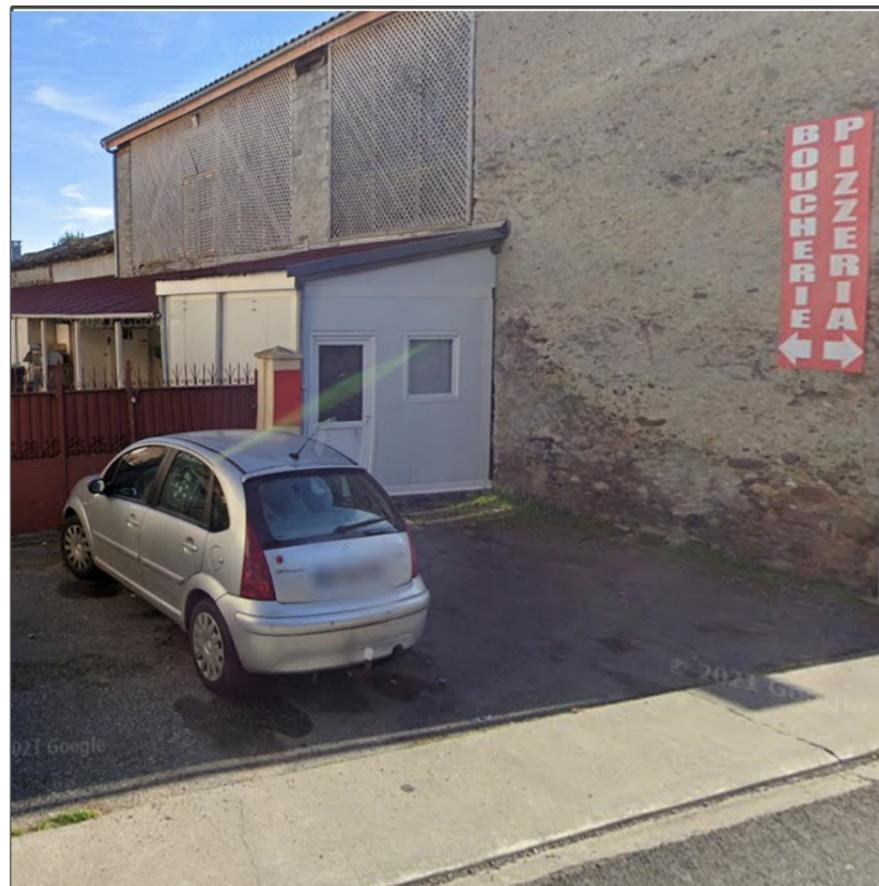

1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Médiathèque

0°28'53"E, 43°4'49"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'53"E,43°4'49"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'53)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **53 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 15 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

Nombre d'étages	1
Accessibilité aux étages	Incertain
Surélévation	4 marches
Présence d'ouvrage de protection	Non
Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
Transparence hydraulique	Oui
Fréquentation estimée	1-40
Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
Âge des occupants	Tout public
Présence d'ouverture sur le toit	Non
Présence de barreaux aux fenêtres	Non
Accessibilité au sol	Moyenne
Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

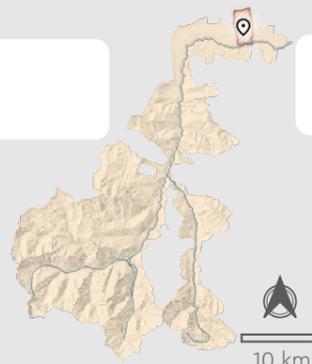

0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



ERP



BÂTI



HUMAINE

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu



ÉVAC

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 64 %

Indice de vulnérabilité calculé : 20 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissement de divers cultes

Zonage PPR approuvé : Moyen

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	3 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	81-100
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

Zone inondable	Bâtiment
Hydrographie	Bâti diagnostiqué (page courante)
Route départementale	
Limite communale	

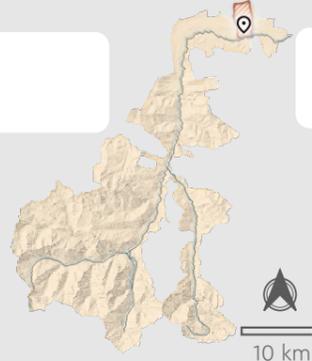


10 km

Nom : Non renseigné

0°28'57"E, 43°4'29"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57"E,43°4'29"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'57)



0 10 20 30 m

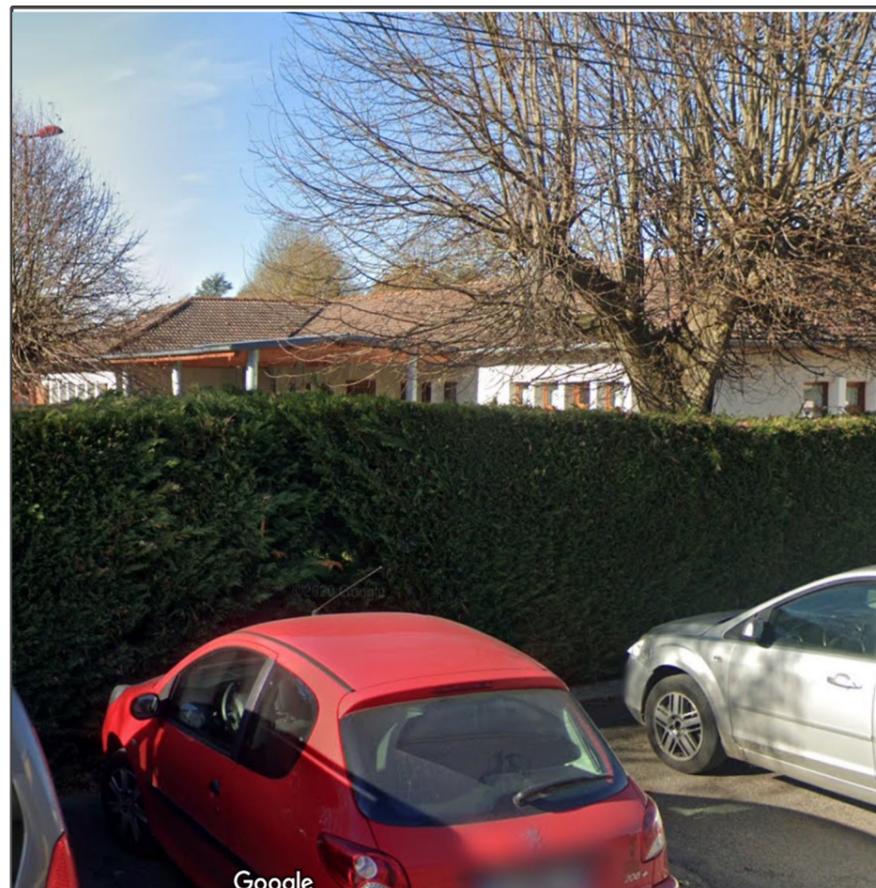

Google



1 km

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : La Mie Laurentaise

0°29'4"E, 43°4'41"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'4"E,43°4'41"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'4)



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **47 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 12 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité


■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	2 marches
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

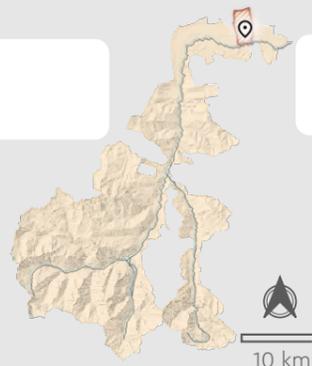

0 10 20 30 m

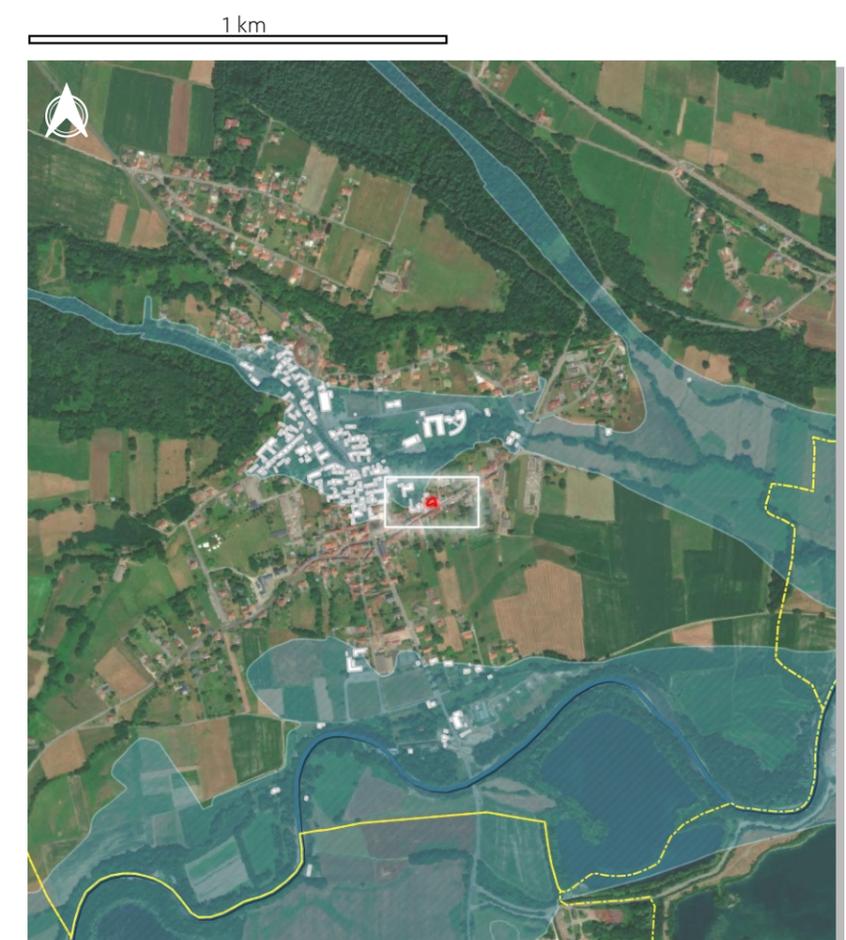

Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : O'Panier Nestois

0°28'54"E, 43°4'46"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'54"E,43°4'46"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°28'54)



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **45 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	1
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Tout public
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Moyenne

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

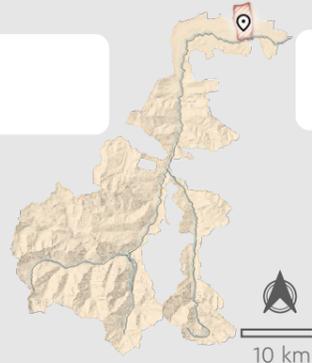

0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-LAURENT-DE-NESTE

Nom : Non renseigné

0°29'2"E, 43°4'45"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'2"E,43°4'45"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'2)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **60 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâti d'activité ou de service autre

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	1 marche
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Oui
■ Accessibilité au sol	Difficile
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

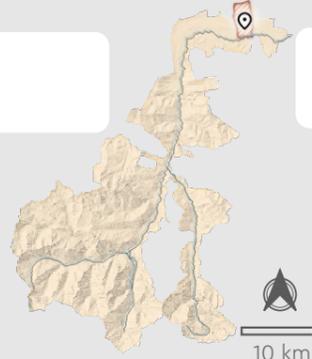

0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

SAINT-LAURENT-DE-NESTE



∅



Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : 60 %

Indice de vulnérabilité calculé : 18 / 37
Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : ERP Établissements de soins

Zonage PPR approuvé : Faible

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Moyenne
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

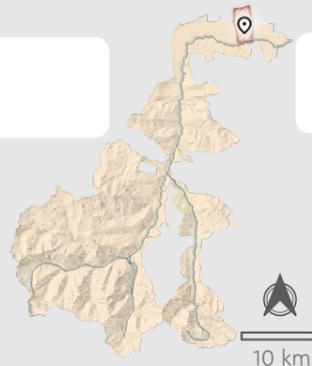

10 km

Nom : Non renseigné

0°29'0"E, 43°4'48"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'0"E,43°4'48"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°29'0\)



0 10 20 30 m



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie,CIZI, Zonage PPR (DDT65)



SAINT-PAUL

Nom : Non renseigné

0°30'4"E, 43°4'43"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°30'4"E,43°4'43"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°30'4)

∅



BÂTI

∅



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **57 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 17 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Captage

Zonage PPR approuvé : ∅

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Oui
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Difficile
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

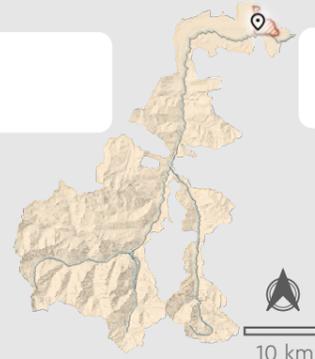

10 km



0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)



TUZAGUET

Nom : Non renseigné

0°26'46"E, 43°4'17"N
[https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'46"E,43°4'17"N](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=0°26'46)



BÂTI



ÉVAC

Récapitulatif post-diagnostic des points de vulnérabilité pour chaque enjeu

SCORE DE VULNÉRABILITÉ : **45 %**

Indice de vulnérabilité calculé : 11 / 37
 Valeurs de [-10;37]

Type d'enjeu : Bâtiment agricole / Centre équestre

Zonage PPR approuvé : Champs expansions des crues, H=0,5m

Zonage PPR prescrit : ∅


Zonage CIZI : Crue exceptionnelle

Critères de vulnérabilité

■ Nombre d'étages	Plain pied
■ Accessibilité aux étages	Non
■ Surélévation	Niveau terrain naturel
■ Présence d'ouvrage de protection	Non
■ Sous-sol	Absence de sous-sol (Incertain)
■ Transparence hydraulique	Non
■ Fréquentation estimée	1-40
■ Présence humaine au Rdc. la nuit	Non
■ Âge des occupants	Adulte
■ Présence d'ouverture sur le toit	Non
■ Présence de barreaux aux fenêtres	Non
■ Accessibilité au sol	Facile
■ Accessibilité par les airs	Difficile

Légende

- Zone inondable
- Hydrographie
- Route départementale
- Limite communale
- Bâtiment
- Bâti diagnostiqué (page courante)

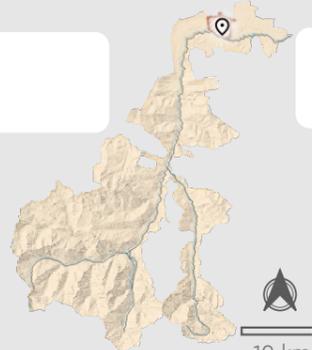

10 km



0 10 20 30 m



1 km



Source : BDTOPO (IGN, 2023), ESRI imagerie, CIZI, Zonage PPR (DDT65)

